


Todas as rotas de saída de emergência devem permanecer completamente destrancadas e desbloqueadas.


(PS) As portas/passagens indicadas com símbolo "PS" devem permanecer completamente ABERTAS, destrancadas e desbloqueadas durante todo o período de funcionamento/atendimento da edificação.

CMAR – CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO		
Indicação das classes de materiais admissíveis na edificação		
PISO	PAREDE E DIVISÓRIA	TETO E FORRO
Classe I, II-A, III-A ou IV-A	Classe I ou II-A	Classe I ou II-A

OBS: NO PRESENTE PROJETO FORAM PREVISTOS APENAS MATERIAIS DA CLASSE I – INCOMBUSTÍVEL: FORRO EM CONCRETO (L.A.E); PAREDES E DIVISÓRIAS EM ALVENARIA E GESSO, SEM RECOBERTURA, APENAS PINTURA; PISO CERÂMICO COM RODAPÉ CERÂMICO.

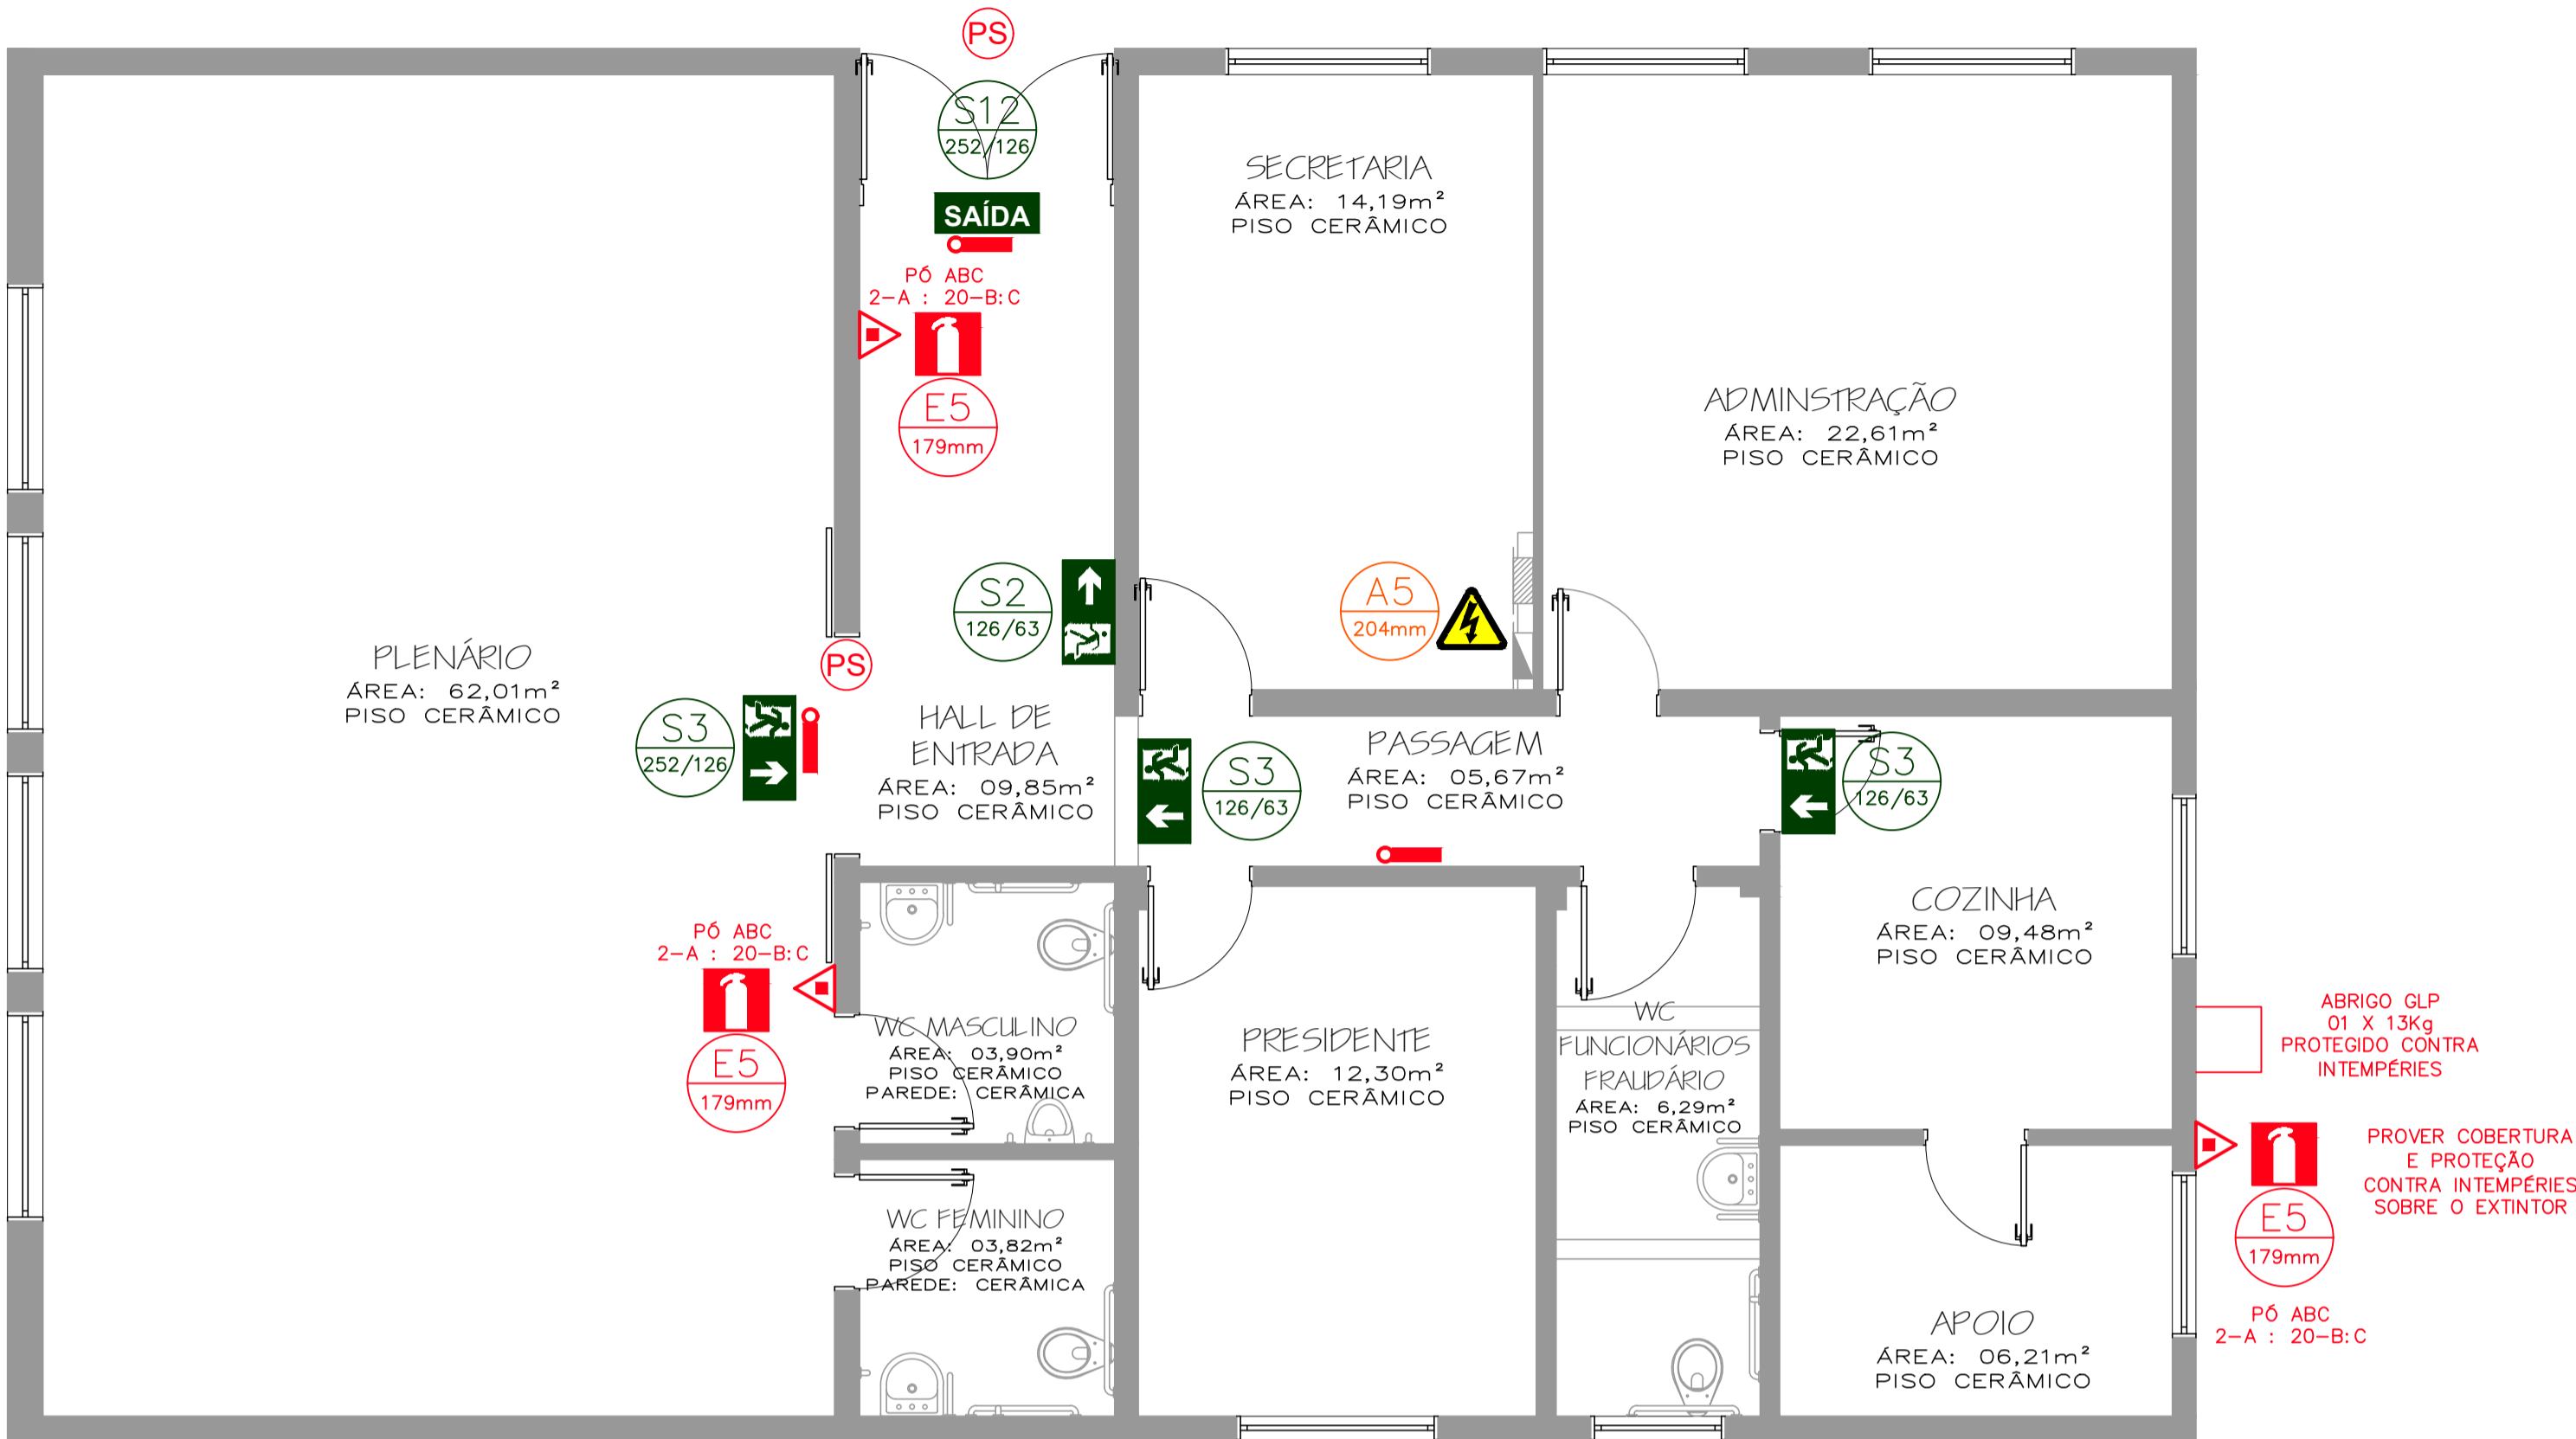

PLANTA BAIXA  
ESCALA 1/50  
ÁREA: 177,73m²



DETALHES GÊNICOS DE INSTALAÇÃO  
SEM ESCALA

NOTAS:  
O sistema de Sinalização de Emergência deverá atender a NPT 020 – editada pelo Corpo de Bombeiros do Paraná

O sistema de Iluminação de Emergência deverá atender a NPT 018 – editada pelo Corpo de Bombeiros do Paraná

O sistema de Proteção por Extintores de Incêndio deverá atender a NPT 021 – editada pelo Corpo de Bombeiros do Paraná

O sistema de Hidrantes para Combate a Incêndio deverá atender a NPT 022 – editada pelo Corpo de Bombeiros do Paraná

As Saídas de Emergência deverão atender a NPT 011 – editada pelo Corpo de Bombeiros do Paraná

CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO – CMAR  
Na aplicação em piso, incluem-se cordões, rodapés e arremates. Nas paredes, excluem-se portas, janelas, cordões e outros acabamentos decorativos com área inferior a 20% da parede estão instalados. Os materiais de acabamento e revestimento das fachadas das edificações devem enquadrar-se entre as Classes I a II-B;  
A responsabilidade pela manutenção de materiais de acabamento e de revestimento é do proprietário e\ou responsável pelo uso da edificação.

Independentemente de outra indicação, os sistemas devem atender NPT aplicável editada pelo Corpo de Bombeiros do Paraná. Todos os elementos e componentes aplicados na edificação devem atender norma nacional, preferencialmente as editadas pela ABNT, sendo admitidas na sua ausência, outras normativas técnicas amplamente reconhecidas, nacional ou internacionalmente, todas em suas versões mais recentes.

LEGENDA:			
	INDICAÇÃO DO SENTIDO – PLACA S2 (ESQUERDA OU DIREITA) DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA. DIMENSÕES: L=2,0H		INDICAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA. PLACA S3 DIMENSÕES: L=2,0H
	CUIDADO, RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO – INSTALAR PRÓXIMO A TODOS OS QUADROS ELÉTRICO – PLACA A5		INDICAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA – PLACA S12 COM INDICAÇÃO DE PICTOGRAMA DIMENSÕES: L=2,0H
	EXTINTOR DE INCÊNDIO PLACA E5		PONTO DE EXTINTOR – CARGA DE PÓ ABC
	PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA BLOCO AUTÔNOMO		LEGENDA DE SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DO TAMANHO MÍNIMO ÚTIL PARA SINALIZAÇÕES TRIANGULARES
	LEGENDA DE SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DO TAMANHO MÍNIMO ÚTIL PARA SINALIZAÇÕES QUADRADAS		LEGENDA DE SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DO TAMANHO MÍNIMO ÚTIL PARA SINALIZAÇÕES RETANGULARES

MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ - CNPJ nº 01.614.343/0001-09

HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DO PSCIP		
DATA	DESCRIMINAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO	Nº do PSCIP
OBRA/ENDEREÇO		
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MANFRINÓPOLIS Avenida São Cristóvão, nº 810, bairro Centro, CEP: 85.628-000, Manfrinópolis - Paraná		
ÁREA	Ocupação	PARA USO DO CBMPR
177,73m²	Repartições Públicas D-1	
FRANCHA	CONTEÚDO DA FRANCHA	
01/01	PLANTA BAIXA DETALHES	
PROPRIETÁRIO		
MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS – PR   CNPJ: 01.614.343/0001-09		
ESCALA	RESPONSÁVEL TÉCNICO	DATA
INDICADA	DANIEL LUZ DOS REIS   CREA – PR 169227/D	01/09/2021

As cotas, prevalecem sobre o desenho. A REALIZAÇÃO, EXECUÇÃO, ESTABILIDADE E RESPONSABILIDADE DE ENFERMAGEM E RECONSTRUÇÃO DE SUEDES EXISTENTES ALÉM DO PRESENTE PROJETO. EM CASO DE DÚVIDAS ENTRE O PROJETO E O DESENHO, EM CASO DE CONTATO: engenharla@manfrinopolis.pr.gov.br ou (46) 3562-1001.