




PLANTA ÁGUA FRIA  
esc.1:50

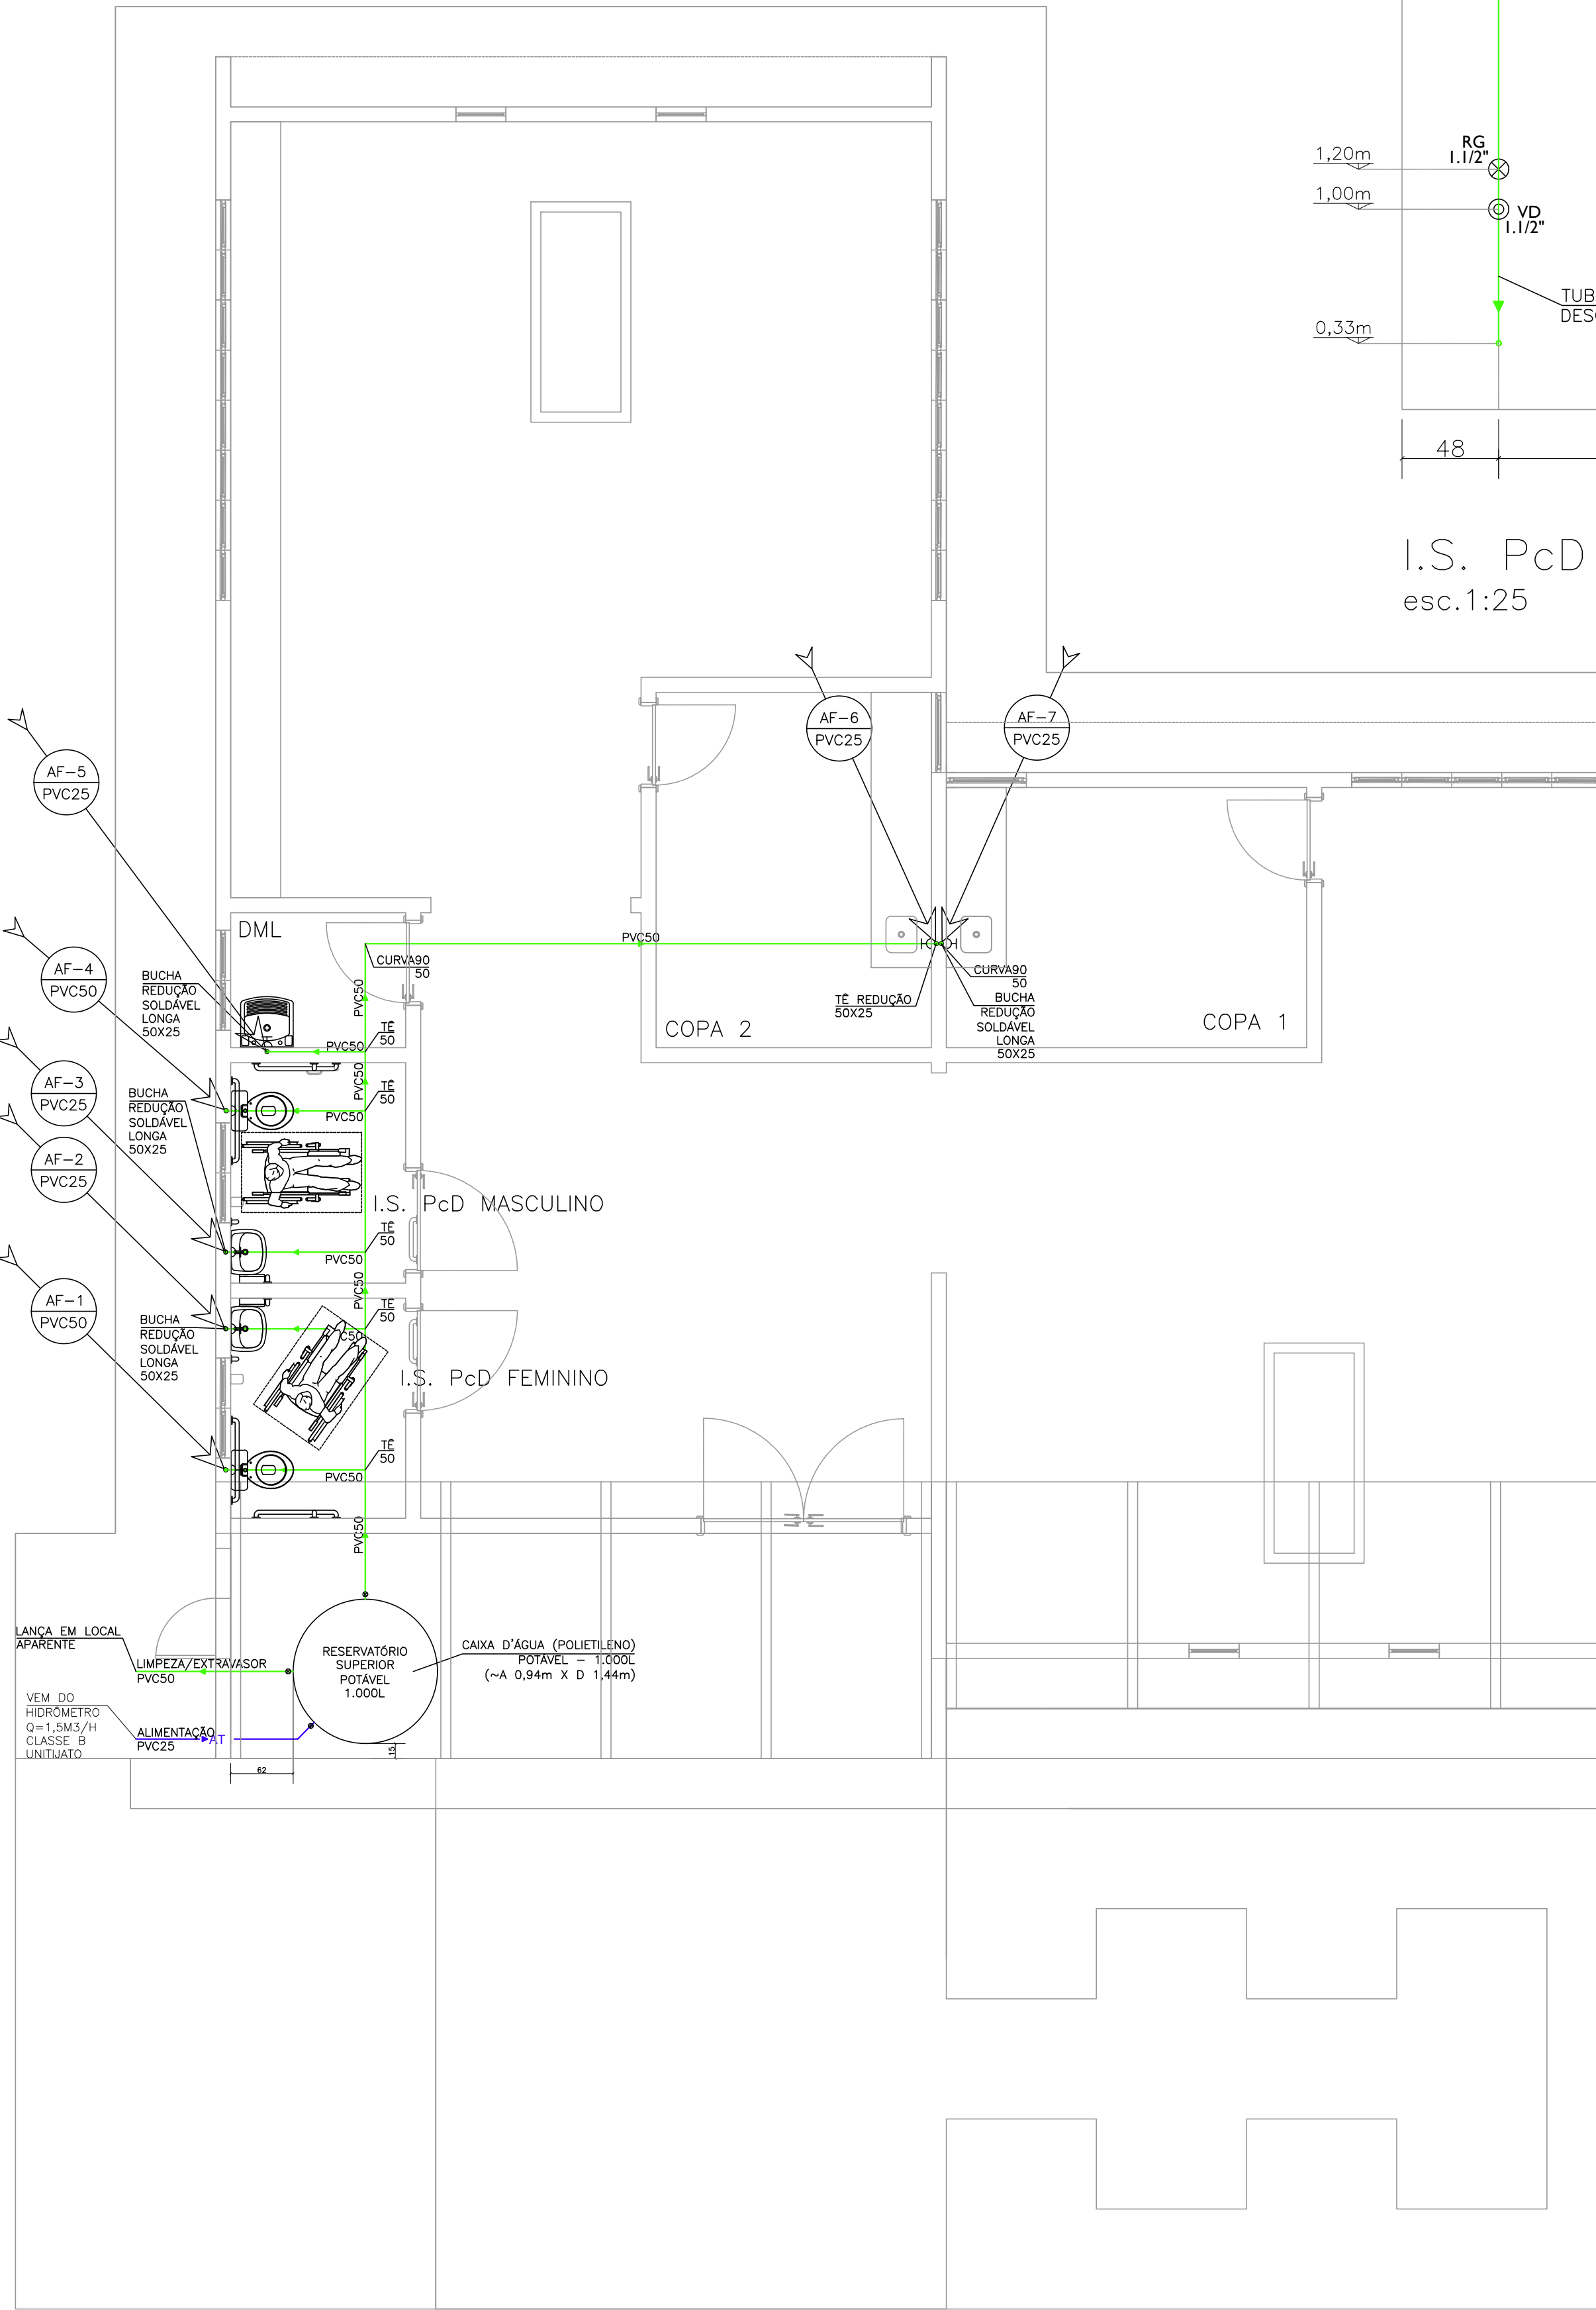


I.S. PcD FEMININO  
esc.1:25

I.S. PcD MASCULINO  
esc.1:25


DML  
esc.1:25



COPA 1  
esc.1:25



COPA 2  
esc.1:25



RESERVATÓRIO SUPERIOR  
esc.1:25

SIMBOLOGIA

- AF - COLUNA DE ÁGUA FRIA
- AFA - COLUNA DE ÁGUA FRIA DE APROVEITAMENTO
- AFP - COLUNA DE ÁGUA FRIA PRESSURIZADA
- ALIM. - COLUNA DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA FRIA
- AQ - COLUNA DE ÁGUA QUENTE
- REC. - COLUNA DE RECALQUE DE ÁGUA FRIA
- TQ - TUBO DE QUEDA DE ESGOTO
- TV - COLUNA DE VENTILAÇÃO

- CI - CAIXA DE INSPEÇÃO
- CP - CAIXA DE PASSAGEM
- CG - CAIXA DE GORDURA
- CS - CAIXA SIFONADA
- CPG - CAIXA DE PASSAGEM COM GRELHA

- RE - REGISTRO DE ESFERA
- RED. - BUCHA DE REDUÇÃO
- RG - REGISTRO DE GAVETA
- RP - REGISTRO DE PRESSÃO
- VD - VÁLVULA DE DESCARGA

- PVC - TUBULAÇÃO EM PVC
- CPVC - TUBULAÇÃO EM CPVC

- AT - TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA DA SANEPAR
- TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA
- TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA PRESSURIZADA
- AFA - TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA DE APROVEITAMENTO
- TUBULAÇÃO DE ÁGUA QUENTE
- TUBULAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS
- TUBULAÇÃO CORRUGADA PERFURADA PARA DRENAGEM
- TUBULAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS DE APROVEITAMENTO
- TUBULAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO

- TUBULAÇÃO SUBINDO
- TUBULAÇÃO DESCENDO

QUANDO NÃO INDICADO  
O DIÂMETRO DO TUBO:  
ÁGUA-FRIA/QUENTE: 25MM  
ESGOTO/PLUVIAL: 100MM

OBSERVAÇÕES:

- A TUBULAÇÃO HORIZONTAL DE ESGOTO SANITÁRIO E ÁGUAS PLUVIAIS DEVERÁ TER DECLIVIDADE MÍNIMA DE 1% PARA DIÂMETROS IGUAIS OU SUPERIORES A 100mm E 2% PARA DIÂMETROS INFERIORES A 100mm;
- A TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA OU QUENTE DEVERÁ TER INCLINAÇÃO MÍNIMA DE 0,5% NO SENTIDO DO FLUXO;
- OS TUBOS DEVERÃO SER FIXADOS NA LAJE ATRAVÉS DE FITA PERFURADA DE AÇO A CADA 10xDIÂMETRO DO TUBO;
- NAS TORNERAS ALIMENTADAS PELA REDE DE ÁGUA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS, DEVERÃO SER INSTALADAS PLACAS COM A INDICAÇÃO "ÁGUA IMPRÓPRIA AO CONSUMO HUMANO";
- AS COTAS DE TOPO E FUNDO DAS CAIXAS DE INSPEÇÃO/PASSAGEM DEVERÃO SER DEFINIDAS NO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO.

EM CASO DE DÚVIDA  
CONSULTE O AUTOR  
DO PROJETO

01	Alteração das dimensões das caixas de passagem e ajuste da locação do reservatório	11/2020	
00	Emissão Inicial	09/2020	
Nº	REVISÃO	DATA	VISTO
<div><div></div><div><b>NOME DA PREFEITURA</b> NOME DA SECRETARIA MUNICIPAL RESPONSÁVEL</div><div><b>BANCO DE PROJETOS DE EDIFICAÇÕES</b></div></div>			
PROPRIETÁRIO: NOME DA PREFEITURA		MUNICÍPIO: ONDE SERÁ IMPLANTADO	
OBRA: CAPELA MORTUÁRIA - PROJETO PADRÃO		ÁREA A CONSTRUIR: 150,89 m2	
LOCAL: ENDEREÇO		TIPO: CONSTRUÇÃO	
AUTORES: PROJ. PADRÃO REG. PROF. PROJ. DE IMPLANTAÇÃO REG. PROF. RESP. TÉCNICO OBRA REG. PROF.		PROJETO: <b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b> <b>ÁGUA FRIA</b>	
PROJETO ADQUIRIDO NO BANCO DE PROJETOS DE EDIFICAÇÕES BCO PRO ED. POR INTERMÉDIO DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PARANA EDIFICAÇÕES E MUNICÍPIO POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS		DESENHO: DATA: ESCALA DO DESENHO: ARQUIVO:	
BCO PRO		ALINE SETEMBRO/2020 INDICADA	
		HID 01 02	